

BROTE DE ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO EN MANHATTAN CON NOVENTA Y DOS CASOS Y SIETE FALLECIDOS.

NUEVA YORK. JUNIO-AGOSTO 2026.

Cuestiones clave:

- Desde finales de junio de 2026, se ha declarado un brote de enfermedad del legionario en la zona comprendida desde el Upper East Side hasta el East River, de Manhattan (Nueva York).
- El brote se ha focalizado en los barrios de Carnegie Hill, Lenox Hill y Yorkville de Manhattan (códigos postales ZIP 10028, 10128 y 10075), que tienen una población aproximada de 140.000 habitantes.
- En total, se han confirmado 92 casos y se han registrado nueve fallecimientos entre los enfermos, con una letalidad del 9,8 %.
- Se ha analizado el agua de las 183 torres de refrigeración registradas; 77 dieron positivo por PCR para Legionella (42,1 %). Mediante cultivo, 59 torres han sido positivas (32,2 %).
- El 31 de julio se ha dado por finalizado el brote una vez transcurrido el período de incubación de 14 días sin surgir más casos.
- Más del 90% de los pacientes desarrollaron síntomas antes del 7 de julio, cinco días después de limpiar y desinfectar las torres con resultados positivos de PCR para Legionella.
- Tras el brote de Harlem en 2025, Nueva York ha promulgado una de las legislaciones más exigentes de USA en la prevención de Legionella en las más de 5.000 torres de refrigeración registradas.



Fotografía de Upper East Side. Manhattan. Nueva York

Introducción.

La Legionella no descansa y sigue causando enfermedad. Coincidiendo con el 50º aniversario de su descubrimiento, aparece un nuevo gran brote de enfermedad del legionario en el Distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York.

En total, se han confirmado 92 casos y se han registrado nueve fallecimientos entre los enfermos, con una letalidad del 9,8 %.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York está gestionando la investigación de un brote de casos de legionelosis en la zona comprendida desde el Upper East Side hasta el East River. La investigación se realiza bajo el mando del Dr. Alister Martin es un médico y abogado de salud pública nombrado Comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, nombrado por el alcalde Zohran Kwame Mamdani en enero de 2026.

El brote de la enfermedad del legionario se ha focalizado en los barrios de Carnegie Hill, Lenox Hill y Yorkville de Manhattan (códigos postales ZIP 10028, 10128 y 10075). Los tres códigos postales tienen una población aproximada de 140.000 habitantes.



Alcalde Zohran Kwame Mamdan



Dr. Alister Martin

Desde el principio y de acuerdo con las características del brote, se ha sospechado en que una torre de refrigeración ubicada en la parte superior de un edificio en el área afectada sea probablemente la fuente. Hay 183 torres de refrigeración registradas en los códigos postales afectados, según los datos municipales.

[Las torres de refrigeración de agua](#) son equipos que basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo, aplicado en la industria desde hace más de 100 años. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural que utiliza el agua como refrigerante y que se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas.

También se ha advertido que cualquier persona que haya visitado el lado este de Central Park entre East 76th Street y East 97th Street también debería controlar sus síntomas, por precaución, según el departamento de salud de la ciudad.

Cronograma del brote.

Según las [publicaciones oficiales](#) y [medios de comunicación contrastados](#), estos son los principales hechos acontecidos en el brote:


26 y 29 de junio: se diagnostican dos pacientes con neumonía de enfermedad del legionario iniciándose la sospecha del brote.

2 de julio: El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York recibió la declaración de dos casos confirmados de enfermedad del legionario próximos entre ambos e inmediatamente inició una investigación en los barrios del Upper East Side de Carnegie Hill y Yorkville, incluidos los códigos postales 10028 y 10128.

4 de julio: El brote había crecido a 14 casos confirmados. Los funcionarios también ampliaron el área de investigación para incluir el código postal 10075.

6 de julio: los funcionarios municipales dijeron que los casos del brote ascienden a 23 personas. Se celebra [una reunión informativa](#) presencial y on line con presencia de autoridades y técnicos municipales en la Iglesia de St. Ignatius Loyola, ubicado en Park Place.

8 de julio: El Departamento de Salud dijo que el brote había crecido a 36 casos, incluyendo 22 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los funcionarios dijeron que la investigación sigue centrada en Carnegie Hill y Yorkville, incluidos los códigos postales 10028, 10128 y 10075. Según [Gothamist](#), basado en datos oficiales, han comprobado que hay 203 torres de refrigeración activas en los tres códigos postales frente a las 183 que manifiesta el ayuntamiento. De ellas, el 55 % de las tenían análisis de Legionella que habían sido reportados por los propietarios de edificios en 2026, una tasa de cumplimiento ligeramente inferior a la tasa de las torres de refrigeración en toda la ciudad. Alrededor de la mitad de las torres en los códigos postales del Upper East Side han pasado más de un año sin una inspección municipal, aproximadamente la misma tasa que para todas las torres de refrigeración en toda la ciudad.

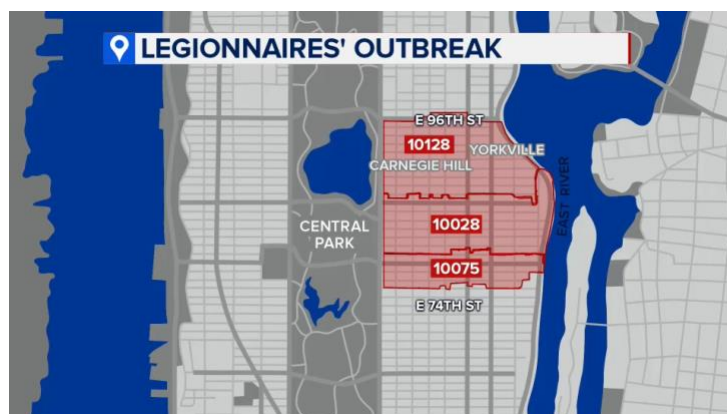

Mapa de las zonas afectadas por el brote.

9 de julio: El Departamento de Salud confirmó 46 casos de enfermedad del Legionario, veintidós hospitalizados, 19 han sido dados de alta y cinco no fueron hospitalizados. Se anunció que habían identificado a 31 edificios con torres de refrigeración que tenían análisis de PCR positivo.

10 de julio: se confirman 54 casos diagnosticados sin ningún fallecimiento y se han analizado todas las torres de refrigeración de las zonas afectadas. El *Guggenheim Museum, Asphalt Green's Upper East Side campus, Whole Foods Market, Trevor Day School*, consultorios médicos y edificios residenciales han tenido un resultado positivo con PCR. El Ayuntamiento afirma que un resultado positivo no confirma que la torre de refrigeración de un edificio sea una fuente del brote. A fecha 10 de julio, de los 31 edificios, 19 ya han completado el tratamiento de limpieza y desinfección y se espera que el resto se realice el sábado 11.

11 de julio: El alcalde Zohran Mamdani informa que se han completado los análisis de todas las torres de refrigeración en la zona de investigación. Los casos ascienden a 56 confirmados, 16 actualmente hospitalizados, 31 dados de alta, 9 no hospitalizados y 0 fallecidos.

12 de julio: Los casos confirmados ascienden a 59 enfermos, sin ningún fallecimiento. Todas las torres de refrigeración del área afectada por el brote y que tuvieron un resultado positivo con PCR para Legionella, ya han sido tratadas mediante limpieza y desinfección.

13 de julio: El Departamento de salud informa de que los casos se han ralentizado y sólo ha aparecido un nuevo enfermo, con lo que la cifra alcanza los 60 afectados por enfermedad del legionario. Se ha celebrado [una nueva reunión presencial y on line de seguimiento sobre el brote](#) de enfermedad del legionario.

15 de julio: los casos registrados ascienden a 64 y siguen sin haberse declarado fallecimientos. El número de nuevos diagnósticos de legionarios se ha ralentizado en el área afectada, después de alcanzar su punto máximo el 6 de julio y el Ayuntamiento espera que los nuevos diagnósticos comenzaran a disminuir a medida que se tratan las torres de refrigeración que dieron positivo para Legionella. Se amplía el número de torres que han resultado positivas para Legionella en la zona afectada, a un total de 76 mediante PCR, a las que ya se han tratado o deberán hacerlo por orden del Departamento de Salud. Esta cifra supone un 41,5 % del total de torres muestreadas.



Torres de refrigeración en Nueva York

16 de julio: El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informa de que se han registrado un total de 67 casos, actualmente con sólo 12 hospitalizados, 43 ya dados de alta y 12 que no han requerido ingreso hospitalario. Afortunadamente, el brote sigue sin causar ningún fallecimiento. Se está esperando los resultados de las muestras que se han analizado mediante cultivo para determinar su genoma y subtipo y poder confrontarlas con la bacteria presente en los enfermos, de las que hasta ahora no se han publicado sus datos.

17 de julio: Con 67 casos registrados, el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York ha comunicado que uno de los enfermos ha fallecido.

19 de julio: El departamento de Salud ha actualizado los datos del brote con 74 personas con enfermedad del legionario, tres han fallecido, ocho están actualmente hospitalizadas, 51 han sido dadas de alta del hospital y 12 no han necesitado ser hospitalizadas. Los funcionarios de salud afirman que los datos sugieren que la fuente del brote probablemente se haya eliminado pues ha habido una fuerte disminución en los casos a partir del 8 de julio. Todos los edificios han realizado los tratamientos requeridos del vaciado, la limpieza y la desinfección de las 76 torres de refrigeración con PCR positivo. Del 10 al 17 de julio, el Departamento de Salud confirmó un promedio de menos de un nuevo caso por día frente a la primera semana de la investigación, del 2 al 8 de julio, cuando había un promedio de más de ocho nuevos casos por día. Esta disminución sostenida en los casos recién diagnosticados indica que la fuente de exposición a la Legionella probablemente se haya eliminado.

21 de julio: el número de casos sube a 76 enfermos y han fallecido cuatro personas, con una letalidad del 5,2 %. Actualmente, solo quedan siete enfermos ingresados en el hospital.

28 de julio: la cifra de fallecidos sube a cinco personas de un total de 90 casos declarados, con 7 actualmente hospitalizados, 65 dados de alta y 13 que no han requerido ingreso en el hospital. No se han diagnosticado más casos después del 17 de julio y el departamento de salud afirma que *“Estamos seguros de que la fuente de la bacteria Legionella ha sido eliminada.”*. Se han analizado 183 torres de refrigeración en 160 edificios para detectar la bacteria Legionella. De esas, 77 torres en 75 edificios dieron positivo por PCR para Legionella en los análisis iniciales. 58 torres de refrigeración en 57 edificios han sido positivas por cultivo, confirmando la presencia de Legionella viva. Todas han sido limpiadas y desinfectadas, aunque todavía faltan algunos resultados. En total, 95 torres de refrigeración han dado negativo en el cultivo y el resto de los resultados están pendientes.

29 de julio: se ha producido un nuevo fallecimiento, seis en total, entre los 90 enfermos declarados. En 59 torres de refrigeración de 58 edificios se ha encontrado un resultado positivo en el cultivo de Legionella. En total, hay 106 torres de refrigeración que hasta ahora han dado negativo en el cultivo. Todos los demás resultados están pendientes.


1 de agosto: se declaran dos nuevos casos, alcanzando el brote la cifra de 92 enfermos y un nuevo deceso que hace la cifra de siete fallecidos. El último caso se ha diagnosticado el 21 de julio y solo hay hospitalizados 5 enfermos. El Departamento de Salud ha anunciado que el período de incubación de 14 días con nuevos casos ha pasado y ya no hay un riesgo elevado de exposición en los códigos postales 10028, 10075 y 10128 en el Upper East Side. Más del 90% de los pacientes desarrollaron los síntomas antes del 7 de julio, solo cinco días después de que el Departamento de Salud ordenara limpiar y desinfectar las torres de

refrigeración con resultados positivos para Legionella. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud está comparando las muestras de pacientes con muestras recuperadas de las torres de refrigeración que dieron positivo para Legionella, aunque estos resultados del análisis de secuenciación se esperan a finales de agosto.

5 de agosto: La gobernadora del Estado de Nueva York ha firmado la norma que exige que los propietarios y operadores de torres de refrigeración en la ciudad de Nueva York certifiquen que sus torres han sido inspeccionadas, analizadas, limpiadas y desinfectadas cada seis meses de conformidad con el Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York. La ley establece plazos para que los propietarios de edificios notifiquen al Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (NYC DOB) y tomen medidas para eliminar cualquier riesgo para la salud pública en las torres e incrementa las sanciones para los propietarios que no informen o no realicen las tareas exigidas. La legislación ([S08472-A/A09058A](#)) exigirá estas certificaciones cada semestre en enero y julio de cada año o en las fechas que especifique el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (NYC DOB). Además, aclara que el propietario del edificio debe tomar medidas para corregir las deficiencias de mantenimiento lo antes posible, pero a más tardar en 48 horas, y debe notificar al NYC DOB y tomar medidas para controlar los niveles de Legionella que representen una grave amenaza para la salud lo antes posible, pero a más tardar en 24 horas. También aumenta las sanciones civiles por infracciones a \$2,500 por la primera infracción, \$7,000 por la segunda o posteriores y hasta \$12,500 por una infracción que resulte en una muerte o lesiones graves.

14 de agosto: las autoridades sanitarias de Nueva York comunican el fallecimiento de dos enfermos más, con lo que la cifra total de fallecidos asciende a nueve, que supone una letalidad del 9,8 %.

Cronograma de pacientes diagnosticados con la enfermedad del legionario en el brote.

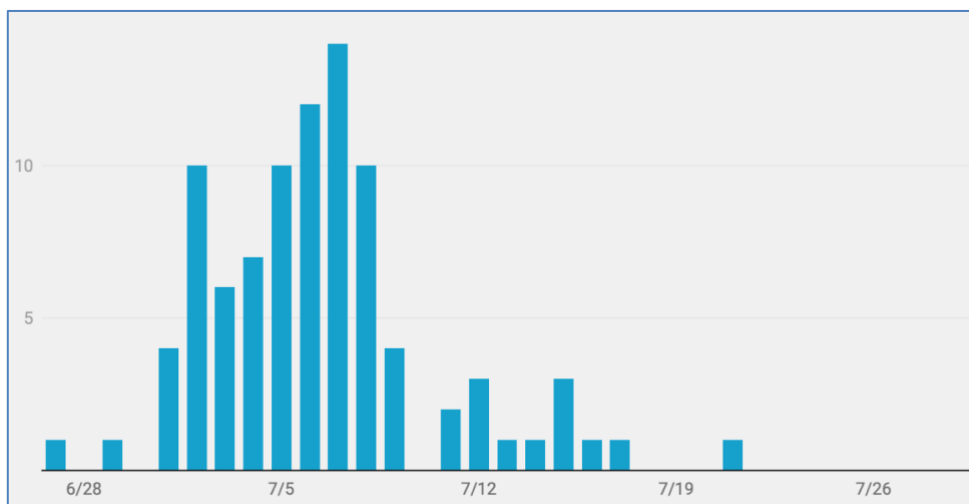


La fecha de diagnóstico es la del día que se tomó la muestra en el enfermo. . Última actualización el 30 de julio a las 5.15 p.m.

Acciones en las torres de refrigeración.

El Departamento de Salud de la ciudad [se ha comprometido a divulgar públicamente las direcciones de todos los edificios cuyas torres de refrigeración den positivo para Legionella](#) durante el proceso inicial de detección de PCR.

Debido a que las pruebas de PCR no pueden distinguir entre bacterias vivas y muertas, estos resultados no confirman que los edificios sean la fuente de exposición. Por ello, también se ha analizado mediante cultivo el agua en cada torre de refrigeración muestreada para determinar si había bacterias vivas cuando se tomaron las muestras.


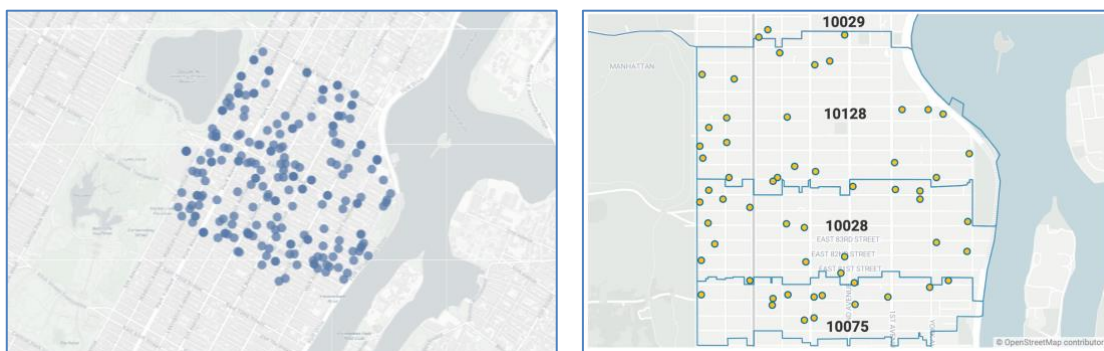


Ubicación de torres de refrigeración registradas y con cultivo positivo para Legionella

También se ha llevado a cabo una secuenciación del genoma completo en la Legionella que se encuentre para tratar de hacerla coincidir las bacterias con muestras de pacientes que hayan contraído la enfermedad. De cualquier modo, una torre de refrigeración positiva en el cultivo puede o no ser la fuente de exposición a bacterias Legionella en el brote actual y precisa de una igualdad entre las cepas de Legionella de la torre y de los enfermos.

Respecto a las analíticas en las torres de refrigeración, de las 183 torres analizadas en 160 edificios, 77 torres en 75 edificios dieron positivo por PCR para Legionella en los análisis iniciales, lo que supone un 42,1 %. Mediante cultivo, 59 torres en 58 edificios han sido positivas (32,2 %) y 124 torres de refrigeración han dado negativo, aunque no se han facilitado datos sobre la cantidad de las unidades formadoras de colonias que se han considerado como resultado positivo.

	Número Positivas	Porcentaje Positivas	Número Negativas	Porcentaje Negativas
Nº torres muestreadas en la zona	183			
PCR	77	42,1 %	106	57,9 %
Cultivo	59	32,2 %	124	67,8 %

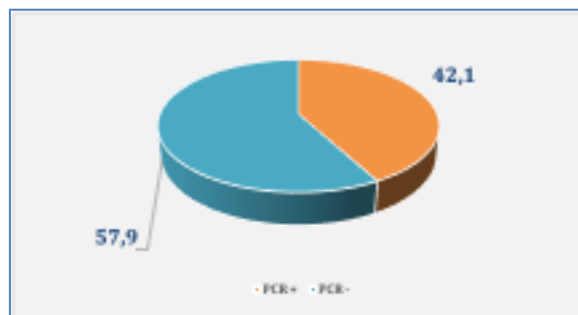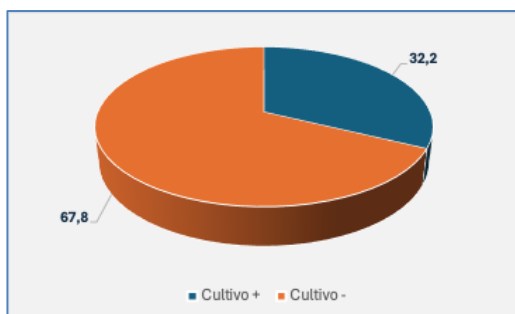

Resultados de cultivo y PCR en torres de refrigeración muestreadas en la zona afectada

Las torres de refrigeración en las siguientes direcciones han dado positivo en el cultivo, lo que significa que las bacterias de Legionella vivas estaban presentes en el momento del muestreo:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| • 60 East End Avenue | • 1130 Fifth Avenue | • 145 E 84th Street |
| • 100 East End Avenue | • 1080 Fifth Avenue | • 160 E 84th Street |
| • 180 East End Avenue | • 1045 Fifth Avenue * | • 7 E 86th Street |
| • 1381 Lexington Avenue | • 1071 Fifth Avenue | • 401 E 86th Street |
| • 1486 Lexington Avenue * | • 1513 First Avenue | • 444 E 86th Street |
| • 1150 Madison Avenue | • 188 E 78th Street | • 445 E 86th Street |
| • 1239 Madison Avenue | • 200 E 78th Street | • 401 E 88th Street |
| • 1275 Madison Avenue | • 124 E 79th Street | • 51 E 87th Street |
| • 920 Park Avenue | • 135 E 79th Street | • 120 E 87th Street |
| • 1020 Park Avenue | • 155 E 79th Street | • 125 E 87th Street |
| • 1249 Park Avenue | • 201 E 79th Street | • 501 E 87th Street |
| • 1507 York Avenue* | • 211 E 79th Street | • 168 E 88th Street |
| • 1750 York Avenue | • 300 E 79th Street | • 9 E 90th Street |
| • 1755 York Avenue | • 301 E 80th Street * | • 410 E 92nd Street |
| • 1875 Second Avenue | • 511 E 80th Street | • 40 E 94th Street |
| • 1660 Second Avenue | • 238 E 81st Street | • 200 E 95th Street |
| • 1438 Third Avenue | • 240 E 82nd Street | • 235 E 95th Street |
| • 1551 Third Avenue | • 8 E 83rd Street | • 115 E 97th Street * |
| • 980 Fifth Avenue | • 500 E 83rd Street | |
| • 1001 Fifth Avenue | • 13 E 84th Street | |


* PCR negativo y cultivo positivo

Las siguiente localizaciones corresponden a las torres que han obtenido un resultado de cultivo negativo, que indica que la bacteria Legionella no estaba presente en el momento del muestreo:


- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| • 80 East End Avenue | • 153 E 78th Street | • 160 E 88th Street |
| • 90 East End Avenue | • 40 E 80th Street | • 108 E 89th Street |
| • 1157 Lexington Avenue | • 444 E 82nd Street | • 22 E 91st Street |
| • 1025 Madison Avenue | • 25 E 83rd Street | • 333 E 91st Street |
| • 1520 York Avenue | • 40 E 84th Street | • 354 E 91st Street |
| • 1511 Third Avenue | • 114 E 85th Street | • 312 E 95th Street |
| • 1000 Fifth Avenue | • 117 E 85th Street | |
| • 1110 Fifth Avenue | • 152 E 87th Street | |
| • 300 E 83rd Street (Torre de refrigeración no registrada con PCR negativo) | | |

Trabajos de los funcionarios municipales.

Según el Departamento de Salud, más de 260 empleados han estado involucrados entrevistando y revisando los registros de más de 150 casos sospechosos de enfermos, recogiendo muestras de más de 180 torres de refrigeración y realizando más de 360 pruebas diferentes en las muestras. Este personal también distribuyó más de 6.000 folletos informativos en tres idiomas, organizó un seminario web para proveedores de atención médica, celebró múltiples sesiones informativas públicas, emitió nueve actualizaciones públicas y proporcionó actualizaciones diarias en nyc.gov/legionnaires y redes sociales.

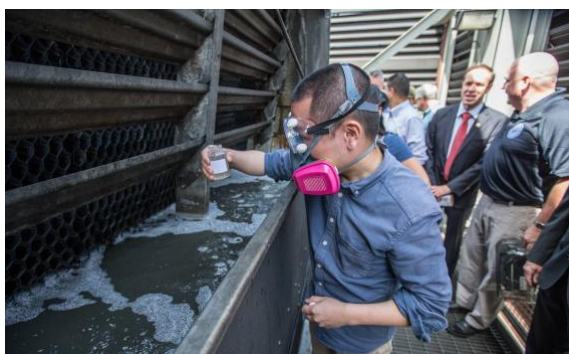

Toma de muestras de agua de torre de refrigeración

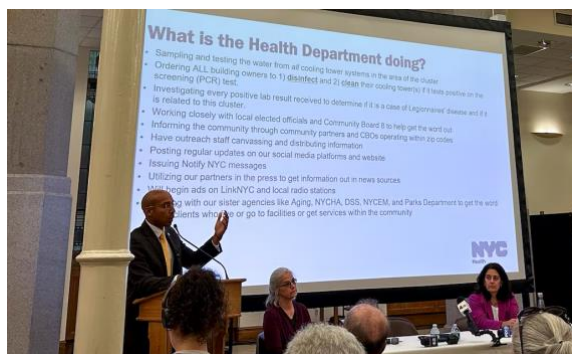

Reunión vecinal sobre el brote

Se han realizado inspecciones en las 82 torres que dieron positivo para Legionella a través de PCR o de cultivo, revisando los registros de mantenimiento, los procedimientos operativos y el cumplimiento de la nueva ley de la ciudad que requiere análisis e informes mensuales de Legionella.

El sesenta por ciento de las inspecciones dieron lugar a al menos una infracción, con un total de más de 110 infracciones, incluidos más de 15 riesgos para la salud pública, más de 50 infracciones críticas y más de 40 infracciones generales.

La torre de refrigeración con más infracciones se encuentra ubicada en 300 E. 83rd St. Esta torre no estaba registrada y los investigadores del Departamento de Salud la identificaron comparando los registros de permisos de obra del Departamento de Edificios con los datos de registros de la torre de refrigeración y realizando inspecciones para la búsqueda de estas instalaciones.

Los inspectores descubrieron que los propietarios no habían desarrollado el programa y plan de mantenimiento requerido, documentado el tratamiento del agua o realizado ningún muestreo de Legionella durante más de un año. El Departamento de Salud ha denunciado 11 infracciones y, hasta la fecha, ha multado con 11.000 dólares a los propietarios del edificio.

La torre de refrigeración con el segundo mayor número de infracciones se encuentra en 1520 York Ave. Los inspectores citaron nueve infracciones y han emitido 9.000 dólares en multas hasta la fecha, incluida la falta de desarrollo de un programa y plan de mantenimiento requeridos, la documentación del tratamiento del agua y la realización del nuevo muestreo mensual de Legionella.

Normativas en Nueva York.

La ciudad de Nueva York tiene una de las leyes más exigentes de USA sobre el mantenimiento de las torres de refrigeración y la prevención de Legionella. Los propietarios de edificios deben mantener adecuadamente las torres de refrigeración y analizarlas mensualmente para detectar el crecimiento bacteriano y el Departamento de Salud debe hacer cumplir esos requisitos.

Para promover el cumplimiento, el Departamento de Salud tiene como objetivo inspeccionar cada torre de refrigeración registrada cada año. Durante los primeros seis meses de 2026, los inspectores completaron casi 1.600 inspecciones de torres de refrigeración, un aumento del 35 % con respecto al mismo período en 2025.

Cuando los inspectores identifican que hay incumplimientos, el Departamento de Salud emite requerimientos para subsanarlos y puede imponer sanciones económicas. En el año 2025, el Departamento de Salud recaudó aproximadamente 680.000 dólares en multas relacionadas con las torres de refrigeración y emitió 1.337 infracciones, con:

- 253 por riesgos para la salud pública
- 810 violaciones críticas
- 274 infracciones generales

Aunque el nuevo requisito legal ha estado en vigor solo durante dos meses, el 77 % de los operadores ya han enviado la información de análisis requerida. Es posible que algunas torres de refrigeración que aún no se han informado no estén operando actualmente o que aún no hayan comenzado el funcionamiento estacional.

Además, el Departamento de Salud ha ordenado a los operadores de torres de refrigeración de toda la ciudad que aumenten en verano el tratamiento con biocidas para ayudar a controlar el crecimiento de Legionella, independientemente de los resultados individuales de los análisis.

No obstante, según los registros examinados por The City Reporter, más de 500 torres de refrigeración en Manhattan no cumplen con las normas que requieren análisis mensuales de muestras de agua para combatir la propagación de la bacteria Legionella, aunque hace tan solo dos meses que la nueva legislación ha entrado en vigor. En total, habría 560 torres que los registros muestran que no han presentado los análisis requeridos al Departamento de Salud desde al menos el año pasado, de las cuales 388 no tienen registro de haber presentado ningún resultado de análisis, según ha encontrado en una revisión de los datos de The City Reporter.

Situación en varios museos.

En un correo interno enviado al personal del Guggenheim el 8 de julio, se informó que una reciente inspección reveló la presencia de *Legionella* en la torre de refrigeración. Este hallazgo ha provocado que

tanto el museo como el sindicato que representa a sus trabajadores han afirmado que el edificio es seguro para los empleados y los visitantes.

La comunicación interna en el Museo Solomon R. Guggenheim destacaba que se realizan análisis y limpiezas mensuales de las torres, por empresas expertas contratadas externamente. El museo se apresuró a cumplir con las exigencias del gobierno municipal, llevando a cabo los tratamientos correspondientes tras la detección la bacteria. Se señaló que el único riesgo procede del contacto directo con la torre, a la que solo el personal de mantenimiento tiene acceso.



Museo Solomon R. Guggenheim



Metropolitan Museum of Art

El 9 de julio, la dirección del Guggenheim llevó a cabo una reunión de emergencia con UAW Local 2110, el sindicato que representa a los empleados del museo. Olga Brudastova, presidenta del sindicato, expresó su satisfacción con la respuesta del museo y mencionó que se realizarán nuevos análisis de *Legionella*, a fin de determinar si son necesarias más acciones.

Este incidente se produce en un contexto delicado para los trabajadores del Guggenheim ya que el mes pasado un 93% del personal votó realizar una huelga en medio de prolongadas negociaciones laborales.

[También se ha detectado Legionella mediante PCR](#) en las torres de refrigeración de otros tres museos de la ciudad situados en la zona del brote: *Metropolitan Museum of Art, the Jewish Museum and the Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum in New York*. Este último ha emitido un comunicado diciendo que "Por precaución y para tomar medidas de prevención en torno al brote de la enfermedad del legionario en el Upper East Side, el Cooper Hewitt fue cerrado al público el lunes 13 de julio y el martes 14 de julio. La limpieza de las torres de refrigeración ya se ha realizado y el museo reabrió al público el miércoles 15 de julio".

Otros brotes recientes en Nueva York.

Otros brotes han sido detectados por el Departamento de Salud a principios de este año, uno en un complejo cooperativo de viviendas entre E. 78th Street y E. 78th Street y el otro en un gran complejo residencial ubicado en Harlem en 3333 Broadway.

Un tercer brote de Enfermedad del Legionario con dos casos surgió en el East Village en junio en un complejo de viviendas conocido como [Haven Plaza](#).

El más importante fue [un brote en Harlem](#) el año pasado que causó la muerte de siete personas y enfermó a más de 110 personas. La fuente del brote fue una torre de refrigeración situada en la terraza de un hospital.

También hay que hacer referencia a uno de los mayores brotes en la historia de los Estados Unidos que ocurrió [en el sur del Bronx en 2015, con 138 casos y 16 muertes](#). El origen fue también una torre de refrigeración contaminada con Legionella en el Hotel Opera House.

En respuesta a este brote en el sur del Bronx en 2015, el Ayuntamiento de Nueva York promulgó [una ley que requiere que los propietarios de edificios](#) registren, mantengan y analicen el agua en sus torres de refrigeración para reducir el riesgo de crecimiento de bacterias Legionella y prevenir más casos y brotes comunitarios de la enfermedad del Legionario.

En 2025, después del brote en el barrio de Central Harlem, el Ayuntamiento de Nueva York y el Departamento de Salud de Nueva York [reforzaron aún más la ley y las exigencias sobre las torres](#).

Hay alrededor de 5.000 torres de refrigeración registradas en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York realiza inspecciones de rutina para promover el cumplimiento de los requisitos.

Dr. Juan Ángel Ferrer Azcona
ferrer@microservices.es
Área de Prevención de Legionella
MICROSERVICES
Agosto 2026

